

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

### MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşin adı                                       | Tece Araç Şarj İstasyonu için elektrik alt yapısı ve Onkoloji Hastanesi otoparkı arızalı elektrik kablusunun onarımı için mal alımı. |
| Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı |                                                                                                                                      |
| Uyruğu                                         |                                                                                                                                      |
| TC Kimlik Numarası <sup>1</sup>                |                                                                                                                                      |
| Vergi Kimlik Numarası                          |                                                                                                                                      |
| Adresi                                         |                                                                                                                                      |
| Telefon ve Faks numarası                       |                                                                                                                                      |

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Ek : Teknik şartname

Ek : Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi odası belgesi / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri ) Teklif mektubuna eklenecek

**Not:** Teklifler MEÜ. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığıımıza kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir

**Not :** Kısmi teklife açıktır.

<sup>1</sup>Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

<sup>2</sup>Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

| Sıra No | Tanımı                                                                   | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------|
| 1       | Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru          | M     | 150,00 |             |       |
| 2       | 150x240x130 Kombinasyon Kutusu (Boş)                                     | AD    | 1,00   |             |       |
| 3       | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)                     | AD    | 1,00   |             |       |
| 4       | 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)                     | AD    | 1,00   |             |       |
| 5       | Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)       | AD    | 1,00   |             |       |
| 6       | 3x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı | M     | 75,00  |             |       |
| 7       | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı      | M     | 75,00  |             |       |
| 8       | 2P+E, 16-25 A, 220 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) | AD    | 1,00   |             |       |
| Toplam  |                                                                          |       |        |             |       |

## PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: TECE ARAÇ ŞARJ İSTASYONU İÇİN ELEKTRİK ALT YAPISI ve ONKOLOJİ Sayfa No : 1  
OTOPARKI ARIZALANAN ELEKTRİK KABLOSUNUN ONARIMI İÇİN MALZEME ALIM Tarih : 17.11.2025

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 1                                                                    |
| Poz No  | 25.305.7101                                                          |
| Tanımı  | Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru      |
| Birimi  | M                                                                    |
| Tarifi  | TS EN 12201-2:2011+A1'ye uygun polietilen boruların iş yerine temini |

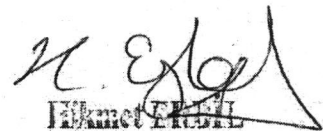
|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Sıra No | 2                                    |
| Poz No  | 30.185.5106                          |
| Tanımı  | 150x240x130 Kombinasyon Kutusu (Boş) |
| Birimi  | AD                                   |
| Tarifi  |                                      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poz No  | 35.105.1211                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tanımı  | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)                                                                                                                                                                                                   |
| Birimi  | AD                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tarifi  | BFT No 35.105.1100 ile aynı özelliklerde yalnız en az 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin<br>Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu ürünlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki değer poza dahildir. |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 4                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poz No  | 35.105.1212                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tanımı  | 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)                                                                                                                                                                                                   |
| Birimi  | AD                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tarifi  | BFT No 35.105.1100 ile aynı özelliklerde yalnız en az 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin<br>Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu ürünlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki değer poza dahildir. |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poz No  | 35.115.1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tanımı  | Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Birimi  | AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarifi  | Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan alternatif akımdan kaynaklı hata akımını hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen, dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poz No  | 35.140.3162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanımı  | 3x4 mm <sup>2</sup> YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Birimi  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarifi  | TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı<br>Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerine temini<br>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. |

  
İsmet ERBİL  
Elektrik Mühendisi

## PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

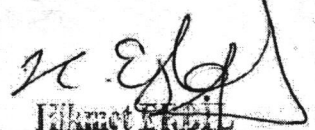
İşin Adı: TECE ARAÇ ŞARJ İSTASYONU İÇİN ELEKTRİK ALT YAPISI ve ONKOLOJİ  
OTOPARKI ARIZALANAN ELEKTRİK KABLOSUNUN ONARIMI İÇİN MALZEME ALIMI

Sayfa No : 2

Tarih : 17.11.2025

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poz No  | 35.150.2213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanımı  | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Birimi  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarifi  | TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerine temini<br>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. |

|         |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 8                                                                                                                                |
| Poz No  | 35.185.5303                                                                                                                      |
| Tanımı  | 2P+E, 16-25 A, 220 V Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44)                                                         |
| Birimi  | AD                                                                                                                               |
| Tarifi  | TS EN IEC 60309-1/2 standartlarına uygun, en az IP44 koruma sınıfında kombinasyon kutusuna monte edilebilecek prizin fiyat farkı |

  
İlhamet Ertel  
Elektrik Mühendisi